

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ № 33 / 82 до газорозподільної системи

Дата видачі "24" 01 2017 року

Замовник приєднання: ТзОВ "Будівельна кераміка Львова".

Тип приєднання: нестандартне

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: Оператор ГРМ

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) Замовника

1. Назва: Газифікація об'єкту "Будівництво багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом (будинки №1, №2-перша черга будівництва), (будинки №3, №4-друга черга будівництва), (будинки №5, №6-третя черга будівництва), (будинки №7, №8-п'ята черга будівництва), (будинки №9, №10-шоста черга будівництва), (будинки №11, №12-сьома черга будівництва), (будинки №13, №14-восьма черга будівництва), (дитячий дошкільний заклад №15-четверта черга будівництва) ".
2. Місце розташування: м. Львів , вул. Стрийська , 108
3. Функціональне призначення: землі змішаного використання (землі житлової забудови і комерційного використання) (Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки : №897 від 30.09.2016р.)

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: газопроводі середнього тиску Д-300 мм (сталь, глибина залягання 1,0м) , прокладений по вул. Стрийській
2. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на: після ШГРП на межі земельної ділянки.
3. Технічна (пропускна) потужність, замовлена в точці приєднання: -1760 м³/год
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,1 МПа.
5. Проектний тиск газу в точці приєднання становить: 0,0022 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку)
- 7.* Загальна технічна (пропускна) потужність в місці її забезпечення, що має бути створена:- 1860,0 м³/год , (в тому числі резерв — 100,0 м³/год)

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати таке:

Проектом передбачити:

- Встановлення відключаючого пристрою на місці врізки;
- Встановлення ШГРП з врахуванням перспективи забудови .

2. Вимоги до оформлення проекту:- Проектувати згідно з діючим — ДБН В.2.5.-20-2001 "Газопостачання" і " Правилами безпеки систем газопостачання", ДСТУ Б А.2.4.-25:2008, ДСТУ Б А.2.4.-26:2008 та дотриманням діючих державних будівельних норм, стандартів та правил.

3. Вимоги до кошторисної частини проекту -.

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно врахувати таке:
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):-
3. Проект внутрішнього газопостачання, який передбачає підключення третіх осіб до газових мереж внутрішнього газопостачання Замовника, до початку їх будівництва необхідно погодити з УЕГТ м. Львова та ПАТ "Львівгаз"

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. Проектування комерційного вузла (вузлів) обліку природного газу та його складових має бути здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.
2. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно врахувати таке: -
3. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання Замовника.
4. Проекти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем
5. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов: Проектувати згідно з діючим — ДБН В.2.5.-20-2001 "Газопостачання" і "Правилами безпеки систем газопостачання", ДСТУ Б А.2.4.-25:2008, ДСТУ Б А.2.4.-26:2008 та дотриманням діючих державних будівельних норм, стандартів та правил.
6. Додатком до Технічних умов є ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).

Технічні умови склав: інж. ВТУ ПАТ "Львівгаз"- Пугач О.б.

перевірив: нач. ВТУ ПАТ "Львівгаз"- Сиділо А.Г.

Телефон для консультацій: (032) 233-00-33.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.


Оператор ГРМ:

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
ПАТ "Львівгаз"

Головний інженер:


Б.В.Гук

Тел.: (032) 233-00-33

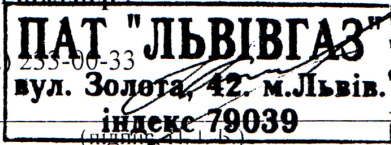

"30" 01 2017 року

Замовник: ТзОВ "Будівельна кераміка
Львова"
2487507



"30" 01 2017 року